


顶棚一	铝腻子顶棚-01 详15Z1001-B7-顶9	1、铲除表面颗粒及空鼓部分，清扫干净 2、2-3厚聚合物腻子分遍刮平 3、乳胶漆一道	走廊、楼梯间、实验室 原基层腻子基层 含腻子面积9%
吊顶一	铝扣板吊顶-01 详15Z1001-B9-顶2	1、轻钢龙骨吊件，主龙骨间距1000，次龙骨间距500，横撑龙骨中 距500，用膨胀螺栓与顶板牢固固定 2、10厚500x500塑料扣板，自攻螺丝固定，面层用腻子腻子	公共走廊 吊顶距楼面3米高

回复：以吊顶一为准。

3、一层及二层走道处门、窗、洞口尺寸为多少？

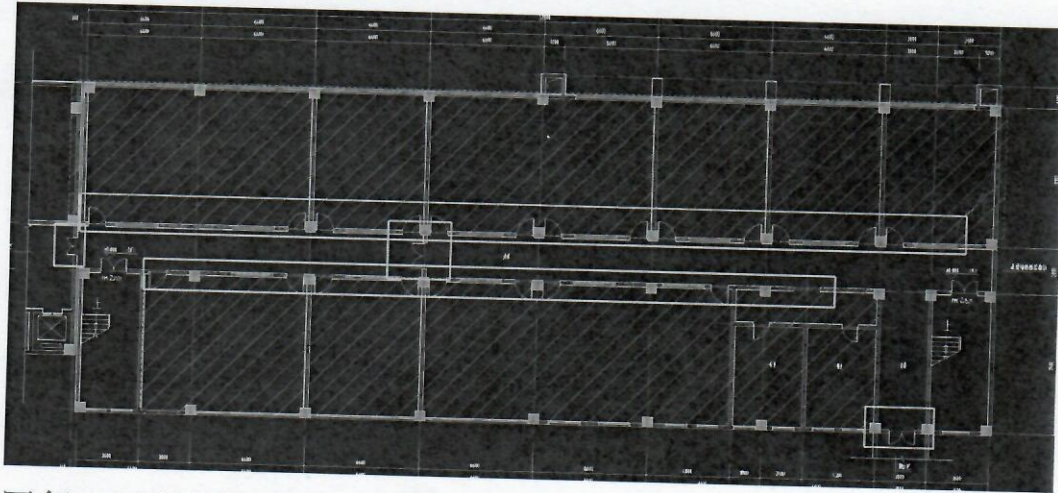

回复：以现场测量尺寸为准。

4、请明确本次需要更换的窗的具体位置及尺寸，立面图和平面图窗不符，及平面图上请补充窗户尺寸；

